



# DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA

Nº 16.216

João Pessoa - Domingo, 25 de Setembro de 2016

Preço: R\$ 2,00

## SECRETARIA DE ESTADO

### Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba

PORTARIA Nº.66GCG/2016-CG

João Pessoa-PB, 21 de setembro de 2016

**Aprova a Norma Técnica Nº 015/2016 que dispõe sobre Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incêndio.**

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 10 da Lei Nº. 8.444 de 28 de dezembro de 2007 c/c o art. 6º da Lei Nº. 9.625 de 27 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Art. 1º. Publicar a Norma Técnica (NT) Nº 015/2016, elaborada pela Diretoria de Atividades Técnicas da corporação, que dispõe sobre Sistemas de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a Incêndio.

Art. 2º. Determinar aos Órgãos de Atividades Técnicas e aos Órgãos de Execução da Corporação a adoção das medidas necessárias para o fiel cumprimento das prescrições contidas na Norma Técnica objeto desta portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação em Diário Oficial do Estado.

JAIR CARNEIRO DE BARROS - CEL BM  
Comandante Geral e Chanceler da OMBM

NORMA TÉCNICA Nº.015/2016 – CBMPB

SISTEMAS DE HIDRANTES EMANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

#### SUMÁRIO

1. Objetivo
2. Aplicação
3. Referências Normativas e Bibliográficas
4. Definições
5. Procedimentos

#### ANEXOS

- A Sistema de mangotinho com válvula globo angular na prumada
- B Reservatórios
- C Bombas de incêndio
- D Abrigos de mangueiras e mangotinhos
- E Casos de isenção de sistema fixo de hidrantes e de mangotinhos

PARAÍBA – BRASIL  
2016

#### 1. OBJETIVO

Fixar as condições necessárias exigíveis para dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como as características dos componentes de sistemas de hidrantes e/ou de mangotinhos para uso exclusivo de combate a incêndio em edificações, atendendo ao previsto na Lei Nº. 9.625/2011 – Código Estadual de Proteção contra Incêndio, Explosão e Controle de Pânico.

#### 2. APLICAÇÃO

Esta Norma Técnica (NT) aplica-se às edificações em que seja necessária a instalação de Sistemas de hidrantes e/ou de mangotinhos para combate a incêndio.

#### 3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.
- NBR 5580 – Tubos de aço-carbono para rosca Whitworth gás para usos comuns na condução de fluidos – Especificação.
- NBR 5587 – Tubos de aço para condução, com rosca ANSI/ASME B1.20.1 – Dimensões básicas – Padronização.
- NBR 5590 – Tubo de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados por imersão a quente, para condução de fluidos – Especificação.
- NBR 5626 – Instalação predial de água fria.
- NBR 5647-1 – Sistemas para adução distribuição de água –Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100 – Parte 1: Requisitos gerais.
- NBR 5647-2 – Sistemas para adução distribuição de água –Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100 – Parte 2: Requisitos específicos para tubos com pressão nominal PN 1,0 MPa.
- NBR 5647-3 – Sistemas para adução distribuição de água –Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta

elástica e com diâmetros nominais até DN 100 – Parte 3: Requisitos específicos para tubos com pressão nominal PN 0,75 MPa.

NBR 5647-4 – Sistemas para adução distribuição de água –Tubos e conexões de PVC 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100 – Parte 4: Requisitos específicos para tubos com pressão nominal PN 0,60 MPa.

NBR 5667 – Hidrantes urbanos de incêndio de ferro fundido.3 Partes – Especificações.

NBR 6414 – Rosca para tubos onde a vedação é feita pela rosca – Designação, dimensões e tolerâncias – Padronização.

NBR 6925 – Conexão de ferro fundido maleável, de classes 150 e 300, com rosca NPT, para tubulação.

NBR 6943 – Conexão de ferro maleável para tubulações – Classe 10 – Especificações.

NBR 10351 – Conexões injetadas de PVC rígido com junta elástica para redes e adutoras de água – Especificação.

NBR 10897 – Proteção contra incêndio por chuveiro automático – Procedimento.

NBR 11720 – Conexão para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar – Especificações.

NBR 11861 – Mangueira de incêndio – Requisitos e métodos de ensaio.

NBR 12779 – Inspeção, manutenção e cuidados em mangueiras de incêndio – Procedimento.

NBR 12912 – Rosca NPT para tubos – Dimensões – Padronização.

NBR 13206 – Tubo de cobre leve, médio e pesado sem costura, para condução de água e outros fluidos – Especificação.

NBR 13714 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos paracombate a incêndio.

NBR 14276 – Programa de brigada de incêndio.

NBR 14105 – Medidores de pressão.

NBR 14349 – União para mangueira de incêndio.

NBR 14870 – Esguichos de jato regulável para combate a incêndio.

NBR NM ISO 7-1 – Rosca para tubos onde a vedação é feita pela rosca – Designação, dimensões e tolerâncias – Padronização.

Projeto de norma 44:000.08 – 001 – Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre – Procedimento.

ISSO 1182– Building materials – non-combustibility test.

EN 694– Fire-fighting hoses – Semi-rigid hoses for fixed systems.

EN 671– Fixed Firefighting Systems – Hose systems – Part 1:Hose reels with semi-rigid hose.

ANSI/ASME B1.20.7 NH– Hose coupling screw threads.

ASTM A 234– Specification for piping fitting wrought carbon steel and alloy steel for moderate and elevated temperature.

ASTM B 30– Specification for copper-base alloys in ingot form.

ASTM B 62– Specification for composition bronze or uncemental castings.

ASTM B 584– Standard specification for copper alloy sandcastings for general applications.

ASTM D 2000– Classification system for rubber products in automotive applications.

AWS A5.8– Brazing filler metal (Classifications Bcup-3 or Bcup-4).

BS 5041 Part 1 – Specification for landing valves for wet risers.

BRENTANO, Telmo. Instalações Hidráulicas de Combate a Incêndios nas Edificações - 3 ed. – Porto Alegre: EDIPUCRS,2007.

CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. – 5 ed. - Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S.A.,1991.

MACINTYRE, Archibald Joseph. Bombas e Instalações de Bombeamento– 2 ed. - Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora S. A., 1.997.

HICKEY, Harry E. Hydraulics for Fire Protection. Boston:NFPA,1980.

NFPA.Fire Protection Engineering – 2 ed. Boston, 1.995.

Normas Técnicas (NT's) do CBMPB.

Instrução Técnica Nº. 22/2011– CBPMSP.

#### 4. DEFINIÇÕES

Aplicam-se as definições e terminologias constantes na NT - CBMPB Nº. 004/2013.

#### 5. PROCEDIMENTOS

##### 5.1 Requisitos gerais

5.1.1 Os sistemas de combate a incêndio estão classificados em sistema tipo 1 (mangotinho) e sistemas tipo 2, 3, 4 e 5(hidrantes), conforme especificado na tabela 2.

5.1.2 Todos os parâmetros, ábacos, tabelas e outros recursos utilizados no projeto e no dimensionamento devem ser relacionados no memorial. Não é admitida a referência a outro projeto para justificar a aplicação de qualquer informação memorial.

5.1.3 Poderão ser adotados para o dimensionamento do sistema de hidrantes e mangotinhos, além dos valores estipulados na Tabela 2, também, a critério do projetista, o dimensionamento completo do sistema considerando-se as perdas de carga nas mangueiras de incêndio, tendo como premissas as vazões indicadas na Tabela 2, bem como as pressões necessárias para que os jatos d'água atinjam a distância mínima de 10 metros lineares com o esguicho posicionado a uma altura máxima de 1,20 m em paralelo com o solo (formando com este um ângulo de 0º). Neste caso será necessária a apresentação das caracte-



terísticas técnicas dos esguichos utilizados no dimensionamento juntamente com o catálogo técnico do fabricante e as demonstrações dos cálculos realizados para os equipamentos.

5.1.3 O manuseio do sistema deve ser feito por pessoal devidamente habilitado e treinado de acordo com a ABNT NBR 14276.

## 5.2 Projeto

5.2.1 O sistema a ser instalado deve corresponder a um memorial, constando cálculos, dimensionamentos e uma perspectiva isométrica da tubulação (sem escala, com cotas e com os hidrantes numerados), conforme prescrito na NT - CBMPB N°. 011/2014 – Procedimentos administrativos.

5.2.2 O CBMPB pode solicitar documentos relativos ao sistema, se houver necessidade.

5.2.3 Critérios básicos de projeto

5.2.3.1 O projeto de um sistema de hidrantes e mangotinhos definido de acordo com a aplicabilidade do sistema, conforme estabelecido na Tabela 3, em função da área construída e da ocupação.

## 5.3 Dispositivo de recalque

5.3.1 Todos os sistemas devem ser dotados de dispositivo de recalque, consistindo de um prolongamento de mesmo diâmetro da tubulação principal, cujos engates sejam compatíveis com os usados pelo CBMPB.

5.3.2 O dispositivo de recalque pode ser do tipo coluna ou pode ser instalado no passeio público.

5.3.3 Para os sistemas com vazão superior a 1.000 L/min deve haver duas entradas para o recalque de água por meio de veículo de combate a incêndio do CBMPB.

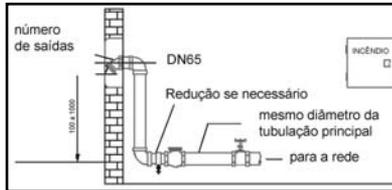


Figura 1: Dispositivo de recalque tipo coluna

5.3.4 O dispositivo de recalque do tipo coluna deve ser instalado na fachada principal da edificação ou no muro da divisa com a rua, com a introdução voltada para a rua e para baixo em um ângulo de 45° e a uma altura entre 0,60 m e 1,50 m em relação ao piso do passeio da propriedade. A localização do dispositivo de recalque sempre deve permitir aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, a partir do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros.

5.3.4.1 O dispositivo de recalque deve ser instalado dentro de um abrigo embutido no muro, conforme Figura 1.

5.3.4.2 Para a proteção do dispositivo de recalque contra atos de vandalismo, a junta de união tipo engate rápido pode ser soldada.

5.3.5 O dispositivo de recalque instalado no passeio público deve possuir as seguintes características, conforme Figura 2:

5.3.5.1 Ser enterrado em caixa de alvenaria, com fundo permeável ou dreno;

5.3.5.2 A tampa deve ser pintada na cor vermelha, articulada e com quadro em ferro fundido ou material similar, identificada pela palavra "INCÊNDIO", com dimensões mínimas de 0,40 m x 0,60 m;

5.3.5.3 Estar afastada a 0,50 m da guia do passeio;

5.3.5.4 A introdução voltada para cima em ângulo de 45° e posicionada, no máximo, a 0,15 m de profundidade em relação ao piso do passeio;

5.3.5.5 O volante de manobra deve ser situado a, no máximo, 0,50 m do nível do piso acabado;

5.3.5.6 A válvula deve ser do tipo gaveta ou esfera, permitindo o fluxo de água nos dois sentidos e instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.

5.3.6 Deve haver também dispositivo de recalque tipo coluna nas portarias da edificação, quando esta estiver muito afastado do leito carroçável, com válvula apropriada para o recalque pelo CBMPB. Sua localização não deve ser superior a 10 m do local de estacionamento das viaturas do CBMPB.

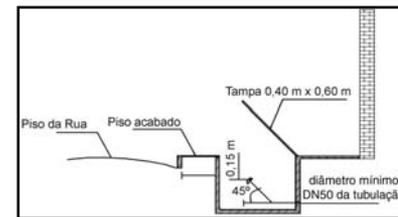


Figura 2: Dispositivo de recalque no passeio público

5.3.7 É vedada a instalação do dispositivo de recalque em local que tenha circulação ou passagem de veículos.

5.3.8 Em edificações onde haja acesso de viaturas de combate a incêndio do CBMPB, conforme as especificações da NT - CBMPB N°. 014/2016 (Acesso de Viaturas nas Edificações e Áreas de Risco), o hidrante de recalque pode ser instalado dentro do lote da edificação ou área de risco, desde que atenda ao item 5.3.7 e ao afastamento de, no mínimo, uma vez e meia a altura da parede externa da edificação a ser protegida. Ademais, considerando a instalação interna do hidrante de recalque, este deve ter sua localização de forma a proporcionar segurança no estacionamento das viaturas durante as operações de combate a incêndio, sendo sinalizado por placa posicionada na vertical.

5.3.9 Hidrantes instalados no exterior das edificações poderão ser utilizados como hidrante de recalque, desde que atenda ao item 5.3.8. Nesse caso, a instalação de placa posicionada na vertical é facultativa.

## 5.4 Abrigo

5.4.1 Os abrigos de mangueiras devem atender aos parâmetros do Anexo D.

5.4.2 As mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos, em ziguezague ou aduchadas, conforme especificado na NBR ABNT 12779/09, sendo que as mangueiras de incêndio semirrígidas podem ser acondicionadas enroladas, com ou sem o uso de carretéis axiais ou em formato de oito, permitindo sua utilização com facilidade e rapidez.

5.4.3 As mangueiras de incêndio dos hidrantes internos podem ser acondicionadas, alternativamente, em ziguezague, por meio de suportes tipo "rack", com acoplamento tipo "engate rápido" nas válvulas dos hidrantes, conforme Figura 3.

5.4.4 O abrigo deve ter utilização exclusiva conforme estabelecido nesta NT.

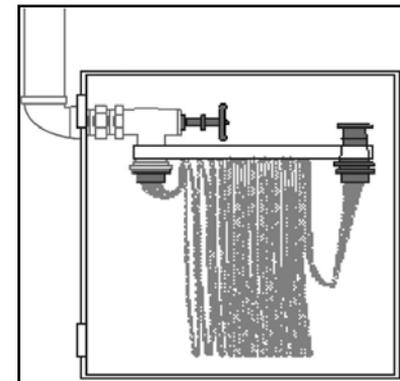


Figura 3: Suporte para mangueira tipo "rack"

## 5.5 Válvulas de abertura para hidrantes ou mangotinhos

5.5.1 As válvulas dos hidrantes devem ser do tipo globo angulares de diâmetro DN65 (2 1/2").

5.5.1.1 As válvulas do tipo angular (45° ou 90°) devem possuir junta de união do tipo engate rápido, compatível com as mangueiras usadas pelo CBMPB.

5.5.2 As válvulas para mangotinhos devem ser do tipo abertura rápida, de passagem plena e diâmetro mínimo DN25 (1").

## 5.6 Requisitos específicos

5.6.1 Tipos de sistemas

5.6.1.1 Os tipos de sistemas previstos são dados na Tabela 2.

5.6.1.2 As vazões da Tabela 2 devem ser obtidas nas saídas das válvulas globo angulares dos hidrantes mais desfavoráveis hidraulicamente.

5.6.1.3 A edificação onde for instalado o sistema do tipo 1 (mangotinho) deve ser dotada de ponto de tomada de água de engate rápido para mangueira de incêndio de diâmetro 40mm (1 1/2"), conforme Anexo A.

5.6.1.4 Para cada ponto de hidrante ou de mangotinho são obrigatórios os materiais descritos na Tabela 4.

## 5.7 Distribuição dos hidrantes e/ou mangotinhos

5.7.1 Os pontos de tomada de água devem ser posicionados:

a. Nas proximidades das portas externas, escadas e/ou acesso principal a ser protegido, a não mais de 05 m;

b. Em posições centrais nas áreas protegidas, devendo atender ao item "a" obrigatoriamente;

c. Fora das escadas ou antecâmaras de fumaça;

d. De 1,0 m a 1,5 m do piso;

e. Além de atender a "letra a", as edificações classificadas como I-3 e J-4 pela NT - CBMPB N°. 004 em vigor deverão, obrigatoriamente, possuir hidrantes instalados no exterior da edificação;

f. Em estacionamentos de veículos abertos e/ou cobertos em que o sistema de hidrantes e/ou mangotinhos da edificação não protege todas as áreas do estacionamento;

5.7.2 Os casos de projetos utilizando hidrantes externos devem atender ao afastamento de, no mínimo, uma vez e meia a altura da parede externa da edificação a ser protegida, podendo ser utilizados até 60 m de mangueira de incêndio (preferencialmente em lances de 15 m), desde que devidamente dimensionados



**GOVERNO DO ESTADO**  
Governador Ricardo Vieira Coutinho

**SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL**

A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora

BR 101 - Km 03 - Distrito Industrial - João Pessoa-PB - CEP 58082-010

**Albiege Lea Araújo Fernandes**  
SUPERINTENDENTE

**Murillo Padilha Câmara Neto**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO

**Walter Galvão P. de Vasconcelos Filho**  
DIRETOR TÉCNICO

**Gilson Renato de Oliveira**  
DIRETOR DE OPERAÇÕES

**Lúcio Falcão**  
EDITOR DO DIÁRIO OFICIAL



Fones: 3218-6533/3218-6526 - E-mail: comercialauniaopb@yahoo.com.br

Assinatura: (83) 3218-6518

Anual ..... R\$ 400,00  
Semestral ..... R\$ 200,00  
Número Atrasado ..... R\$ 3,00

por cálculo hidráulico. Recomenda-se, nesses casos, que sejam utilizadas mangueiras de incêndio de diâmetro DN65 para redução da perda de carga e o último lance de DN40 para facilitar seu manuseio, prevendo-se uma redução de mangueira de DN65 para DN40.

5.7.3 A utilização do sistema não deve comprometer a fugados ocupantes da edificação, portanto, deve ser projetado de tal forma que dê proteção em toda a edificação, sem que haja necessidade de adentrar às escadas, antecâmaras ou outros locais determinados exclusivamente para servirem de fuga dos ocupantes.

### 5.8 Dimensionamento do sistema

5.8.1 O dimensionamento deve consistir na determinação do caminho das tubulações, dos diâmetros dos acessórios e dos suportes, necessários e suficientes para garantir o funcionamento dos sistemas previstos nesta NT.

5.8.2 Os hidrantes ou mangotinhos devem ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área a ser protegida seja alcançado por um esguicho (sistemas tipo 1, 2, 3, ou 4) ou dois esguichos (sistema tipo 5), considerando-se o comprimento da(s) mangueira(s) de incêndio por meio de seu trajeto real e o alcance mínimo do jato de água igual a 10 m, devendo ter contato visual sem barreiras físicas a qualquer parte do ambiente, após adentrar por, pelo menos, 1 m em qualquer compartimento.

5.8.3 No dimensionamento de sistemas com mais de um hidrante simples deve ser considerado o uso simultâneo de dois jatos de água mais desfavoráveis considerados nos cálculos, para qualquer tipo de sistema especificado, considerando-se, em cada jato de água, no mínimo, as vazões obtidas conforme a Tabela 2 e condições do item 5.6.1.2.

5.8.4 O local mais desfavorável considerado nos cálculos deve ser aquele que proporciona menor pressão dinâmica na saída do hidrante.

5.8.5 Nos casos de mais de um tipo de ocupação (ocupações mistas) na edificação que requeiram proteções por sistemas distintos, o dimensionamento dos sistemas deve ser feito para cada tipo de sistema individualmente ou dimensionado para atender ao maior risco.

5.8.6 O sistema deve ser dimensionado de forma que a pressão máxima de trabalho nos esguichos não ultrapasse 100 mca (1.000 kPa).

5.8.7 O cálculo hidráulico da soma da perda de carga nas tubulações deve ser executado por métodos adequados para este fim, sendo que os resultados alcançados têm que satisfazer a uma das seguintes equações apresentadas:

a. Darcy-Weisbach- fórmula geral para perdas de carga localizadas, "fórmula universal":

$$hf = \frac{f \cdot L \cdot v^2}{D \cdot 2 \cdot g} + \frac{k \cdot v^2}{2 \cdot g}$$

Onde:

hf é a perda de carga, em metros de coluna d'água;

f é o fator de atrito (diagramas de Moody e Hunter-Rouse);

L é o comprimento da tubulação (tubos), em metros;

D é o diâmetro interno, em metros;

v é a velocidade do fluido, em metros por segundo;

g é a aceleração da gravidade em metros por segundo, por segundo;

k é a soma dos coeficientes de perda de carga das singularidades (conexões).

b. Hazen-Williams:

$$hf = J \cdot L \cdot t$$

$$J = \frac{10,65 \cdot Q^{1,85}}{C^{1,85} \cdot D^{4,87}}$$

Onde:

hf é a perda de carga em metros de coluna d'água;

L é o comprimento total, sendo a soma dos comprimentos da tubulação e dos comprimentos equivalentes das conexões, em metros;

J é a perda de carga unitária, em metro por metro;

Q é a vazão, em metros cúbicos por segundo;

C é o fator de Hazen Williams (ver Tabela 1);

D é o diâmetro interno do tubo, em metros.

Tipo de tubo	Fator "C"
Ferro fundido ou dúctil sem revestimento interno	100
Aço preto (sistema de tubo seco)	100
Aço preto (sistema de tubo molhado)	120
Galvanizado	120
Plástico	150
Ferro fundido ou dúctil sem revestimento interno de cimento	140
Cobre	150

Tabela 1: Fator "C" de Hazen-Williams

Nota: os valores de "C" de Hazen-Williams são válidos para tubos novos

5.8.8 A velocidade da água no tubo de sucção das bombas de incêndio não deve ser superior a 2 m/s (sucção negativa) ou 3 m/s (sucção positiva), a qual deve ser calculada pela equação:

$$Q = v \cdot A$$

Para o cálculo da área deve ser considerado o diâmetro interno da tubulação.

Onde:

v é a velocidade da água, em metros por segundo;

Q é a vazão de água, em metros cúbicos por segundo;

A é a área interna da tubulação, em metros quadrados.

5.8.9 A velocidade máxima da água na tubulação não deve ser superior a 5 m/s, a qual deve ser calculada conforme equação indicada em 5.8.8.

5.8.10 No sistema de malha ou anel fechado, deve existir válvulas de paragem, localizadas de tal maneira que, pelo menos, dois lados em uma malha que envolva quadras de processamento ou armazenamento possam ficar em operação no caso de rompimento ou bloqueio dos outros dois.

5.8.11 Para efeito de equilíbrio de pressão nos pontos de decalços é admitida a variação máxima de 0,50 mca (5,0 kPa).

5.8.12 O Net Positive Suction Head (NPSH) disponível deve ser maior ou igual ao NPSH requerido pela bomba de incêndio. Para cálculo do NPSH disponível na tubulação de sucção deve-se considerar 1,5 vezes a vazão nominal do sistema.

### 5.9 Reservatório e reserva técnica de incêndio

5.9.1 O volume de água da reserva de incêndio encontra-se na Tabela 3.

5.9.2 Pode ser admitida a alimentação de outros sistemas de proteção contra incêndio, sob comando ou automáticos, por meio da interligação das tubulações dos reservatórios.

5.9.3 Deve ser previsto reservatório construído conforme o Anexo B.

5.9.4 O inibidor de vórtice e poço de sucção para reservatório elevado deve ser conforme o Anexo B.

5.9.5 O reservatório que também acumula água para consumo normal da edificação deve ser adequado para preservar a qualidade da água, conforme a NBR 5626/98.

5.9.6 As águas provenientes de fontes naturais tais como: lagos, rios, açudes etc., devem ser captadas conforme descrito no Anexo B.

5.9.7 O reservatório pode ser subdividido desde que todas as unidades estejam ligadas diretamente à tubulação de sucção da bomba de incêndio e tenha subdivisões em unidades mínimas de 3 m³.

5.9.8 Não é permitida a utilização da reserva de incêndio pelo emprego conjugado de reservatórios subterrâneos elevados.

5.9.9 Os reservatórios devem ser dotados de meios que assegurem uma reserva efetiva e ofereçam condições seguras para inspeção.

5.9.10 Para edificações de risco alto, recomenda-se que os reservatórios sejam elevados e possuam fácil acesso para abastecimento de veículos de combate a incêndio, com vista a suprir eventual falha da bomba de incêndio da edificação.

### 5.10 Bombas de incêndio

5.10.1 A bomba de incêndio deve ser do tipo centrífuga acionada por motor elétrico ou combustão.

5.10.2 As prescrições e recomendações encontram-se no Anexo C.

5.10.3 No caso de ocupações mistas com uma bomba de incêndio principal, deve ser feito o dimensionamento da vazão da bomba e do reservatório para o maior risco, sendo que os esguichos e mangueiras podem ser previstos de acordo com os riscos específicos. A altura manométrica total da bomba deve ser calculada para o hidrante mais desfavorável do sistema.

### 5.11 Componentes das instalações

#### 5.11.1 Geral

5.11.1.1 Os componentes das instalações devem ser previstos em normas, conforme aquelas descritas no item 3 – Referências normativas desta NT, ou em especificações reconhecidas e aceitas pelos órgãos oficiais.

5.11.1.2 Os componentes que não satisfaçam a todas as especificações das normas existentes ou às exigências dos órgãos competentes e entidades envolvidas devem ser submetidos a ensaios e verificações, a fim de obterem aceitação formal da utilização nas condições específicas da instalação, expedida pelos órgãos competentes.

#### 5.11.2 Esguichos

5.11.2.1 Estes dispositivos são para lançamento de água através de mangueiras, sendo reguláveis, possibilitando a emissão do jato compacto ou neblina conforme norma NBR ABNT 14870/02.

5.11.2.2 Cada esguicho instalado deve ser adequado aos valores de pressão, vazão de água e de alcance de jato, para proporcionar o seu perfeito funcionamento, conforme dados do fabricante.

5.11.2.3 O alcance do jato para esguicho regulável, produzido por qualquer sistema adotado conforme a Tabela 2, não deve ser inferior a 10 m, medindo da saída do esguicho ao ponto de queda do jato, com o jato paralelo ao solo e com o esguicho regulado para jato compacto.

5.11.2.4 Os componentes de vedação devem ser em borracha, quando necessários, conforme ASMT D 2000.

5.11.2.5 O acionador do esguicho regulável deve permitir a modulação da conformação do jato e o fechamento total do fluxo.

#### 5.11.3 Mangueira de incêndio

5.11.3.1 A mangueira de incêndio para uso de hidrante deve atender às condições da NBR ABNT 11861/98.

5.11.3.2 A mangueira de incêndio semirrígida para uso de mangotinho deve atender às condições da EN 694/96 para o sistema tipo 1.

5.11.3.3 O comprimento total das mangueiras que servem cada saída a um ponto de hidrante ou mangotinho deve ser suficiente para vencer todos os desvios e obstáculos que existem, considerando, também, toda a influência que a ocupação final é capaz de exercer, não excedendo os comprimentos máximos estabelecidos na Tabela 2. Para sistemas de hidrantes, deve-se, preferencialmente, utilizar lances de mangueiras de 15 m.

5.11.3.4 Em edificações destinadas a presídios, hospitais psiquiátricos e similares, por medida de segurança, podem ser utilizados até 60 m de mangueiras de forma análoga ao item 5.7.2.

#### 5.11.4 Juntas de união

5.11.4.1 As juntas de união rosca/engate rápido devem ser compatíveis com os utilizados nas mangueiras de incêndio.



5.11.4.2 As uniões de engate rápido entre mangueiras deincêndio devem ser conforme a NBR 14349/99.  
5.11.4.3 As dimensões e os materiais para a confecção dos adaptadorestipo engate rápido devem atender a NBR 14349/99.

### 5.11.5 Válvulas

5.11.5.1 Na ausência de normas brasileiras aplicáveis às válvulas, é recomendável que atendam aos requisitos da BS5041 parte 1/87.

5.11.5.2 As roscas de entrada das válvulas devem estar em conformidade com a NBR NM ISSO 7-1 ou NBR 12912/93.

5.11.5.3 As roscas de saída das válvulas para acoplamentodo engate rápido devem ser conforme a NBR 5667 1-06 ouANSI/ASME B1.20.7 NH.

5.11.5.4 As válvulas devem satisfazer aos ensaios deestanqueidade pertinentes, especificados em A.1.1 e A.1.2 da BS 5041 PARTE 1/87.

5.11.5.5 É recomendada a instalação de válvulas de bloqueio adequadamente posicionadas, com objetivo de proporcionar a execução demanutenção em trechos da tubulação sem desativação do sistema.

5.11.5.6 As válvulas que comprometem o abastecimento de água a qualquer ponto do sistema, quando estiverem em posição fechada, devem ser do tipo indicadores. Recomenda-se a utilização de dispositivos de travamento para manteras válvulas na posição aberta.

### 5.11.6 Tubulações e conexões

5.11.6.1 A tubulação do sistema não deve ter diâmetro nominal inferior a DN65 (2 1/2").

5.11.6.2 Para sistemas tipo 1 ou 2 poderá ser utilizada tubulação com diâmetro nominal DN50 (2") nas edificações de até 30 metros de altura. Para edificações com altura superior a 60 metros, a tubulação do sistema deverá ter diâmetro mínimo DN75 (3"), e para edificações com altura superior a 90 metros, a tubulação a ser utilizada deverá ter diâmetro mínimo DN100 (4").

5.11.6.3 Os drenos, recursos para simulação e ensaios, escorvas e outros dispositivos devem ser dimensionados conforme a aplicação.

5.11.6.4 As tubulações aparentes do sistema devem ser em cor vermelha.

5.11.6.5 Os trechos das tubulações do sistema que passam em dutos verticais ou horizontais e que sejam visíveis através da porta de inspeção devem ser em cor vermelha.

5.11.6.6 Opcionalmente a tubulação aparente do sistema pode ser pintada em outras cores, desde que identificada com anéis vermelhos com 0,20 m de largura e dispostos, no máximo, a 03 m um do outro, exceto para edificações dos gruposG, I, J, L e M da Tabela 1 daNT – CBMPB N°. 004/2013.

5.11.6.7 As tubulações destinadas à alimentação dos hidrantes emangotinhos não podem passar pelos poços de elevadores e/ou dutos de ventilação.

5.11.6.8 Todo material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir ao efeito do calor e esforços mecânicos, mantendoseu funcionamento normal.

5.11.6.8.1 Recomenda-se que, no caso de emprego de tubulações em anel em edificações térreas destinadas às edificações dos grupos I e J, aqueles sejam instalados na parte externa das edificações, de modo que sejam protegidos contra a ação do calor.

5.11.6.9 O meio de ligação entre os tubos, conexões e acessórios diversos deve garantir a estanqueidade e a estabilidade mecânica da junta e não deve sofrer comprometimento dedesempenho se for exposto ao fogo.

5.11.6.10 A tubulação deve ser fixada nos elementos estruturais da edificação por meio de suportes metálicos, conforme a NBR 10897/08, rígidos e espaçados em, no máximo, 04 m, de modo que cada ponto de fixação resista a cinco vezes amassa do tubo cheio de água mais a carga de 100 Kg.

5.11.6.11 Os materiais termoplásticos, na forma de tubos e conexões, somente devem ser utilizados se estiverementerrados a 0,50 m e fora da projeção da planta da edificação, satisfazendo a todos os requisitos de resistência à pressão interna e a esforços mecânicos necessários ao funcionamento da instalação.

5.11.6.12 A tubulação enterrada com tipo de acoplamentoponta e bolsa deve ser provida de blocos de ancoragem nasmutanças de direção e abraçadeiras com tirantes nosacoplamentos conforme especificado na NBR 10897/08.

5.11.6.13 Os tubos de aço devem estar em conformidade com as NBR5580/07, NBR 5587/85 ou NBR 5590/80.

5.11.6.14 As conexões de ferro maleável devem estar em conformidade com a NBR 6925/95 ou NBR 6943/00.

5.11.6.15 As conexões de aço devem estar em conformidade coma ASMTA 234.

5.11.6.16 Os tubos de cobre devem estar em conformidade coma NBR13206/10.

5.11.6.17 As conexões de cobre devem estar em conformidade coma NBR11720, atendendo às especificações de instalação conforme projeto de norma 44:000.08 – 001.

5.11.6.18 Os tubos de PVC devem estar em conformidade comas NBR5647/99, partes 1 a 4.

5.11.6.19 As conexões de PVC devem estar em conformidade coma NBR10351/88.

### 5.11.7 Instrumentos do sistema

5.11.7.1 Os instrumentos devem ser adequados ao trabalho ao que se destinam, pelas suas características e localização no sistema, sendo especificados pelo projetista.

5.11.7.2 Os manômetros devem ser conforme a NBR 14105/98.

5.11.7.3 A pressão de acionamento a que podem estar submetidos ospressostatos corresponde a, no máximo, 70% da sua maior pressão de funcionamento.

5.11.7.4 A chave de nível deve ser utilizada em tanque de escorva, para garantia do nível de água e pode ser utilizada no reservatório de água somente para supervisionar seu nível. Tal dispositivo deve ser capaz de operar normalmente após longos períodos de repouso ou falta de uso (ver B.1.6).

### 5.12 Considerações gerais

5.12.1 A proteção por sistemas de hidrantes para as áreas de risco destinadas a parques de tanques ou tanques isolados deveatender a Norma Técnica do CBMPB – Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis e, enquanto a NT não for expedida,serão aplicados os ditames da ABNT NBR.

5.12.2 O dimensionamento do sistema de hidrantes, de acordo com o item 5.8, deve seguir os parâmetros definidos pelatabela 3, conforme a respectiva ocupação.

5.12.3 Quando o conjunto do sistema hidráulico de combate a incêndio for único (bombas de incêndio e tubulações) sendo utilizado para atender às condições do item 5.8.5, as bombas de incêndio devem

atender aos maiores valores de pressão e de vazão dos cálculos obtidos, considerando a não simultaneidade de eventos.

5.12.4 Nas áreas de edificações, tais como tanque ou parque de tanques, onde seja necessária a proteção por sistemas de resfriamento e/ou de proteção por espuma, a rede de hidrantes pode possuir uma bomba de pressurização para completar a altura manométrica necessária, desde que alimentada por fonte alternativa de energia.

5.12.5 Para fins de dimensionamento da reserva de incêndio em sistema de hidrantes, de resfriamento ou de espuma, o volume da reserva do sistema de hidrantes calculado para as condições do item 5.8.5 não deve ser somado ao volume da reserva de água dos demais sistemas, caso as áreas de risco, tais como tanques isolados ou parques de tanques, sejam separados das demais construções de acordo com a Norma Técnica do CBMPB – Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis e, enquanto a NT não for expedida serão aplicados os ditames da ABNT NBR.

Tipo	Esguicho regulável (DN)	Mangueiras de incêndio		Número de expedições	Vazão mínima válvula do hidrante mais favorável (l/min)	Pressão mínima válvula do hidrante mais desfavorável (mca)
		DN (mm)	Comprimento (m)			
1	25	25	30	simplex	100	80
2	40	40	30	simplex	150	30
3	40	40	30	simplex	200	40
4	40	40	30	simplex	300	65
	65	65	30	simplex	300	30
5	65	65	30	duplo	600	60

Tabela 2: Tipos de sistemas de proteção por hidrante ou mangotinho

### Notas:

1) As vazões consideradas são as necessárias para o funcionamento dos esguichos reguláveis com jato pleno ou neblina 30°, de forma que um brigadista possa daro primeiro combate a um incêndio de forma segura, considerando o alcance do jato previsto no item 5.8.2.

Área das edificações e áreas de risco	CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO CONFORME NT N° 004/2013 - CBMPB				
	A-2, A-3, C-1, D-1 (até 300MJ/m²), D-2, D-3 (até 300MJ/m²), D-4 (até 300MJ/m²), E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, F-1 (até 300MJ/m²), F-2, F-3, F-4, F-5, F-6, G-2, G-3, G-4, H-1, H-2, H-3, H-5, H-6, I-1, J-1, J-2, J-3 M-5.	B-1 (área de risco menor que 300 MJ/m²), B-2 (área de 300 MJ/m²), B-3, B-4, B-5, C-1 (área de 300 MJ/m²), C-2 (área de 300 MJ/m²), C-3, C-4 (área de 300 MJ/m²), C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12 (área de 300 MJ/m²), C-13, C-14, C-15, C-16, C-17, C-18, C-19, C-20 (área de 300 MJ/m²), C-21, C-22 (área de 300 MJ/m²), C-23, C-24 (área de 300 MJ/m²), C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-30 (área de 300 MJ/m²), C-31, C-32 (área de 300 MJ/m²), C-33, C-34 (área de 300 MJ/m²), C-35, C-36, C-37, C-38, C-39, C-40 (área de 300 MJ/m²), C-41, C-42 (área de 300 MJ/m²), C-43 (área de 300 MJ/m²), C-44, C-45 (área de 300 MJ/m²), C-46, C-47, C-48, C-49, C-50 (área de 300 MJ/m²), C-51, C-52 (área de 300 MJ/m²), C-53, C-54 (área de 300 MJ/m²), C-55, C-56, C-57, C-58, C-59, C-60 (área de 300 MJ/m²), C-61, C-62 (área de 300 MJ/m²), C-63, C-64 (área de 300 MJ/m²), C-65, C-66, C-67, C-68, C-69, C-70 (área de 300 MJ/m²), C-71, C-72 (área de 300 MJ/m²), C-73, C-74 (área de 300 MJ/m²), C-75, C-76, C-77, C-78, C-79, C-80 (área de 300 MJ/m²), C-81, C-82 (área de 300 MJ/m²), C-83, C-84 (área de 300 MJ/m²), C-85, C-86, C-87, C-88, C-89, C-90 (área de 300 MJ/m²), C-91, C-92 (área de 300 MJ/m²), C-93, C-94 (área de 300 MJ/m²), C-95, C-96, C-97, C-98, C-99, C-100 (área de 300 MJ/m²), C-101, C-102 (área de 300 MJ/m²), C-103, C-104 (área de 300 MJ/m²), C-105, C-106, C-107, C-108, C-109, C-110 (área de 300 MJ/m²), C-111, C-112 (área de 300 MJ/m²), C-113, C-114 (área de 300 MJ/m²), C-115, C-116 (área de 300 MJ/m²), C-117, C-118 (área de 300 MJ/m²), C-119, C-120 (área de 300 MJ/m²), C-121, C-122 (área de 300 MJ/m²), C-123, C-124 (área de 300 MJ/m²), C-125, C-126, C-127, C-128, C-129, C-130 (área de 300 MJ/m²), C-131, C-132 (área de 300 MJ/m²), C-133, C-134 (área de 300 MJ/m²), C-135, C-136, C-137, C-138, C-139, C-140 (área de 300 MJ/m²), C-141, C-142 (área de 300 MJ/m²), C-143, C-144 (área de 300 MJ/m²), C-145, C-146, C-147, C-148, C-149, C-150 (área de 300 MJ/m²), C-151, C-152 (área de 300 MJ/m²), C-153, C-154 (área de 300 MJ/m²), C-155, C-156, C-157, C-158, C-159, C-160 (área de 300 MJ/m²), C-161, C-162 (área de 300 MJ/m²), C-163, C-164 (área de 300 MJ/m²), C-165, C-166, C-167, C-168, C-169, C-170 (área de 300 MJ/m²), C-171, C-172 (área de 300 MJ/m²), C-173, C-174 (área de 300 MJ/m²), C-175, C-176, C-177, C-178, C-179, C-180 (área de 300 MJ/m²), C-181, C-182 (área de 300 MJ/m²), C-183, C-184 (área de 300 MJ/m²), C-185, C-186, C-187, C-188, C-189, C-190 (área de 300 MJ/m²), C-191, C-192 (área de 300 MJ/m²), C-193, C-194 (área de 300 MJ/m²), C-195, C-196, C-197, C-198, C-199, C-200 (área de 300 MJ/m²), C-201, C-202 (área de 300 MJ/m²), C-203, C-204 (área de 300 MJ/m²), C-205, C-206, C-207, C-208, C-209, C-210 (área de 300 MJ/m²), C-211, C-212 (área de 300 MJ/m²), C-213, C-214 (área de 300 MJ/m²), C-215, C-216, C-217, C-218, C-219, C-220 (área de 300 MJ/m²), C-221, C-222 (área de 300 MJ/m²), C-223, C-224 (área de 300 MJ/m²), C-225, C-226, C-227, C-228, C-229, C-230 (área de 300 MJ/m²), C-231, C-232 (área de 300 MJ/m²), C-233, C-234 (área de 300 MJ/m²), C-235, C-236, C-237, C-238, C-239, C-240 (área de 300 MJ/m²), C-241, C-242 (área de 300 MJ/m²), C-243, C-244 (área de 300 MJ/m²), C-245, C-246, C-247, C-248, C-249, C-250 (área de 300 MJ/m²), C-251, C-252 (área de 300 MJ/m²), C-253, C-254 (área de 300 MJ/m²), C-255, C-256, C-257, C-258, C-259, C-260 (área de 300 MJ/m²), C-261, C-262 (área de 300 MJ/m²), C-263, C-264 (área de 300 MJ/m²), C-265, C-266, C-267, C-268, C-269, C-270 (área de 300 MJ/m²), C-271, C-272 (área de 300 MJ/m²), C-273, C-274 (área de 300 MJ/m²), C-275, C-276, C-277, C-278, C-279, C-280 (área de 300 MJ/m²), C-281, C-282 (área de 300 MJ/m²), C-283, C-284 (área de 300 MJ/m²), C-285, C-286, C-287, C-288, C-289, C-290 (área de 300 MJ/m²), C-291, C-292 (área de 300 MJ/m²), C-293, C-294 (área de 300 MJ/m²), C-295, C-296, C-297, C-298, C-299, C-300 (área de 300 MJ/m²), C-301, C-302 (área de 300 MJ/m²), C-303, C-304 (área de 300 MJ/m²), C-305, C-306, C-307, C-308, C-309, C-310 (área de 300 MJ/m²), C-311, C-312 (área de 300 MJ/m²), C-313, C-314 (área de 300 MJ/m²), C-315, C-316, C-317, C-318, C-319, C-320 (área de 300 MJ/m²), C-321, C-322 (área de 300 MJ/m²), C-323, C-324 (área de 300 MJ/m²), C-325, C-326, C-327, C-328, C-329, C-330 (área de 300 MJ/m²), C-331, C-332 (área de 300 MJ/m²), C-333, C-334 (área de 300 MJ/m²), C-335, C-336, C-337, C-338, C-339, C-340 (área de 300 MJ/m²), C-341, C-342 (área de 300 MJ/m²), C-343, C-344 (área de 300 MJ/m²), C-345, C-346, C-347, C-348, C-349, C-350 (área de 300 MJ/m²), C-351, C-352 (área de 300 MJ/m²), C-353, C-354 (área de 300 MJ/m²), C-355, C-356, C-357, C-358, C-359, C-360 (área de 300 MJ/m²), C-361, C-362 (área de 300 MJ/m²), C-363, C-364 (área de 300 MJ/m²), C-365, C-366, C-367, C-368, C-369, C-370 (área de 300 MJ/m²), C-371, C-372 (área de 300 MJ/m²), C-373, C-374 (área de 300 MJ/m²), C-375, C-376, C-377, C-378, C-379, C-380 (área de 300 MJ/m²), C-381, C-382 (área de 300 MJ/m²), C-383, C-384 (área de 300 MJ/m²), C-385, C-386, C-387, C-388, C-389, C-390 (área de 300 MJ/m²), C-391, C-392 (área de 300 MJ/m²), C-393, C-394 (área de 300 MJ/m²), C-395, C-396, C-397, C-398, C-399, C-400 (área de 300 MJ/m²), C-401, C-402 (área de 300 MJ/m²), C-403, C-404 (área de 300 MJ/m²), C-405, C-406, C-407, C-408, C-409, C-410 (área de 300 MJ/m²), C-411, C-412 (área de 300 MJ/m²), C-413, C-414 (área de 300 MJ/m²), C-415, C-416, C-417, C-418, C-419, C-420 (área de 300 MJ/m²), C-421, C-422 (área de 300 MJ/m²), C-423, C-424 (área de 300 MJ/m²), C-425, C-426, C-427, C-428, C-429, C-430 (área de 300 MJ/m²), C-431, C-432 (área de 300 MJ/m²), C-433, C-434 (área de 300 MJ/m²), C-435, C-436, C-437, C-438, C-439, C-440 (área de 300 MJ/m²), C-441, C-442 (área de 300 MJ/m²), C-443, C-444 (área de 300 MJ/m²), C-445, C-446, C-447, C-448, C-449, C-450 (área de 300 MJ/m²), C-451, C-452 (área de 300 MJ/m²), C-453, C-454 (área de 300 MJ/m²), C-455, C-456, C-457, C-458, C-459, C-460 (área de 300 MJ/m²), C-461, C-462 (área de 300 MJ/m²), C-463, C-464 (área de 300 MJ/m²), C-465, C-466, C-467, C-468, C-469, C-470 (área de 300 MJ/m²), C-471, C-472 (área de 300 MJ/m²), C-473, C-474 (área de 300 MJ/m²), C-475, C-476, C-477, C-478, C-479, C-480 (área de 300 MJ/m²), C-481, C-482 (área de 300 MJ/m²), C-483, C-484 (área de 300 MJ/m²), C-485, C-486, C-487, C-488, C-489, C-490 (área de 300 MJ/m²), C-491, C-492 (área de 300 MJ/m²), C-493, C-494 (área de 300 MJ/m²), C-495, C-496, C-497, C-498, C-499, C-500 (área de 300 MJ/m²), C-501, C-502 (área de 300 MJ/m²), C-503, C-504 (área de 300 MJ/m²), C-505, C-506, C-507, C-508, C-509, C-510 (área de 300 MJ/m²), C-511, C-512 (área de 300 MJ/m²), C-513, C-514 (área de 300 MJ/m²), C-515, C-516, C-517, C-518, C-519, C-520 (área de 300 MJ/m²), C-521, C-522 (área de 300 MJ/m²), C-523, C-524 (área de 300 MJ/m²), C-525, C-526, C-527, C-528, C-529, C-530 (área de 300 MJ/m²), C-531, C-532 (área de 300 MJ/m²), C-533, C-534 (área de 300 MJ/m²), C-535, C-536, C-537, C-538, C-539, C-540 (área de 300 MJ/m²), C-541, C-542 (área de 300 MJ/m²), C-543, C-544 (área de 300 MJ/m²), C-545, C-546, C-547, C-548, C-549, C-550 (área de 300 MJ/m²), C-551, C-552 (área de 300 MJ/m²), C-553, C-554 (área de 300 MJ/m²), C-555, C-556, C-557, C-558, C-559, C-560 (área de 300 MJ/m²), C-561, C-562 (área de 300 MJ/m²), C-563, C-564 (área de 300 MJ/m²), C-565, C-566, C-567, C-568, C-569, C-570 (área de 300 MJ/m²), C-571, C-572 (área de 300 MJ/m²), C-573, C-574 (área de 300 MJ/m²), C-575, C-576, C-577, C-578, C-579, C-580 (área de 300 MJ/m²), C-581, C-582 (área de 300 MJ/m²), C-583, C-584 (área de 300 MJ/m²), C-585, C-586, C-587, C-588, C-589, C-590 (área de 300 MJ/m²), C-591, C-592 (área de 300 MJ/m²), C-593, C-594 (área de 300 MJ/m²), C-595, C-596, C-597, C-598, C-599, C-600 (área de 300 MJ/m²), C-601, C-602 (área de 300 MJ/m²), C-603, C-604 (área de 300 MJ/m²), C-605, C-606, C-607, C-608, C-609, C-610 (área de 300 MJ/m²), C-611, C-612 (área de 300 MJ/m²), C-613, C-614 (área de 300 MJ/m²), C-615, C-616, C-617, C-618, C-619, C-620 (área de 300 MJ/m²), C-621, C-622 (área de 300 MJ/m²), C-623, C-624 (área de 300 MJ/m²), C-625, C-626, C-627, C-628, C-629, C-630 (área de 300 MJ/m²), C-631, C-632 (área de 300 MJ/m²), C-633, C-634 (área de 300 MJ/m²), C-635, C-636, C-637, C-638, C-639, C-640 (área de 300 MJ/m²), C-641, C-642 (área de 300 MJ/m²), C-643, C-644 (área de 300 MJ/m²), C-645, C-646, C-647, C-648, C-649, C-650 (área de 300 MJ/m²), C-651, C-652 (área de 300 MJ/m²), C-653, C-654 (área de 300 MJ/m²), C-655, C-656, C-657, C-658, C-659, C-660 (área de 300 MJ/m²), C-661, C-662 (área de 300 MJ/m²), C-663, C-664 (área de 300 MJ/m²), C-665, C-666, C-667, C-668, C-669, C-670 (área de 300 MJ/m²), C-671, C-672 (área de 300 MJ/m²), C-673, C-674 (área de 300 MJ/m²), C-675, C-676, C-677, C-678, C-679, C-680 (área de 300 MJ/m²), C-681, C-682 (área de 300 MJ/m²), C-683, C-684 (área de 300 MJ/m²), C-685, C-686, C-687, C-688, C-689, C-690 (área de 300 MJ/m²), C-691, C-692 (área de 300 MJ/m²), C-693, C-694 (área de 300 MJ/m²), C-695, C-696, C-697, C-698, C-699, C-700 (área de 300 MJ/m²), C-701, C-702 (área de 300 MJ/m²), C-703, C-704 (área de 300 MJ/m²), C-705, C-706, C-707, C-708, C-709, C-710 (área de 300 MJ/m²), C-711, C-712 (área de 300 MJ/m²), C-713, C-714 (área de 300 MJ/m²), C-715, C-716, C-717, C-718, C-719, C-720 (área de 300 MJ/m²), C-721, C-722 (área de 300 MJ/m²), C-723, C-724 (área de 300 MJ/m²), C-725, C-726, C-727, C-728, C-729, C-730 (área de 300 MJ/m²), C-731, C-732 (área de 300 MJ/m²), C-733, C-734 (área de 300 MJ/m²), C-735, C-736, C-737, C-738, C-739, C-740 (área de 300 MJ/m²), C-741, C-742 (área de 300 MJ/m²), C-743, C-744 (área de 300 MJ/m²), C-745, C-746, C-747, C-748, C-749, C-750 (área de 300 MJ/m²), C-751, C-752 (área de 300 MJ/m²), C-753, C-754 (área de 300 MJ/m²), C-755, C-756, C-757, C-758, C-759, C-760 (área de 300 MJ/m²), C-761, C-762 (área de 300 MJ/m²), C-763, C-764 (área de 300 MJ/m²), C-765, C-766, C-767, C-768, C-769, C-770 (área de 300 MJ/m²), C-771, C-772 (área de 300 MJ/m²), C-773, C-774 (área de 300 MJ/m²), C-775, C-776, C-777, C-778, C-779, C-780 (área de 300 MJ/m²), C-781, C-782 (área de 300 MJ/m²), C-783, C-784 (área de 300 MJ/m²), C-785, C-786, C-787, C-788, C-789, C-790 (área de 300 MJ/m²), C-791, C-792 (área de 300 MJ/m²), C-793, C-794 (área de 300 MJ/m²), C-795, C-796, C-797, C-798, C-799, C-800 (área de 300 MJ/m²), C-801, C-802 (área de 300 MJ/m²), C-803, C-804 (área de 300 MJ/m²), C-805, C-806, C-807, C-808, C-809, C-810 (área de 300 MJ/m²), C-811, C-812 (área de 300 MJ/m²), C-813, C-814 (área de 300 MJ/m²), C-815, C-816, C-817, C-818, C-819, C-820 (área de 300 MJ/m²), C-821, C-822 (área de 300 MJ/m²), C-823, C-824 (área de 300 MJ/m²), C-825, C-826, C-827, C-8			

## ANEXO B

## RESERVATÓRIOS

## B.1 Geral

B.1.1 Quando o reservatório atender a outros abastecimentos, as tomadas de água desses devem ser instaladas de modo a garantir o volume que reserve a capacidade efetiva para o combate.

B.1.2 A capacidade efetiva do reservatório deve ser mantida permanentemente.

B.1.3 O reservatório deve ser construído em material que garanta a resistência ao fogo e resistência mecânica.

B.1.4 O reservatório pode ser uma piscina da edificação a ser protegida, desde que garantida a reserva efetiva permanentemente, por meio de uma declaração do responsável pelo uso.

B.1.5 O reservatório deve ser provido de sistemas de drenagem e ladrão convenientes dimensionados e independentes.

B.1.6 É recomendado que a reposição da capacidade efetiva seja efetuada à razão de 1 L/min por metro cúbico de reserva.

## B.2 Reservatório elevado (ação da gravidade)

B.2.1 Quando o abastecimento é feito somente pela ação da gravidade, o reservatório elevado deve estar a altura suficiente para fornecer as vazões e pressões mínimas requeridas para cada sistema. Essa altura é considerada:

a) do fundo do reservatório (quando a adução for feita na parte inferior do reservatório) até os hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis considerados no cálculo;

b) da face superior do tubo de adução (quando a adução for feita nas paredes laterais dos reservatórios) até os hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis considerados no cálculo.

B.2.2 Quando a altura do reservatório elevado não for suficiente para fornecer as vazões e pressões requeridas, para os pontos dos hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis considerados no cálculo, deve-se utilizar uma bomba de reforço, em sistema "by-pass", para garantir as pressões e vazões mínimas para aqueles pontos. A instalação desta bombadeve atender ao Anexo C e demais itens desta NT.

B.2.3 A tubulação de descida do reservatório elevado para abastecer os sistemas de hidrantes ou de mangotinhos deve ser provido de uma válvula de gaveta e uma válvula de retenção, considerando-se o sentido reservatório-sistema. A válvula de retenção deve ter passagem livre, sentido reservatório-sistema.

## B.3 Reservatório ao nível do solo, semienterrado ou subterrâneo

B.3.1 Nestas condições, o abastecimento dos sistemas de hidrantes ou mangotinhos deve ser efetuado por meio de bombas fixas.

B.3.2 O reservatório deve conter uma capacidade efetiva, com o ponto de tomada da sucção da bomba principal localizado junto ao fundo deste, conforme ilustrado nas Figuras B.1 a B.3 e Tabela B.1.

B.3.3 Para o cálculo da capacidade efetiva, deve ser considerada como altura a distância entre o nível normal da água e o nível X da água, conforme as Figuras B.1 a B.3.

B.3.4 O nível X é calculado como o mais baixo nível, antes de ser criado um vórtice com a bomba principal em plena carga, e deve ser determinado pela dimensão A da Tabela B.1, abaixo:

Diâmetro nominal do tubo de sucção mm	Dimensão A mm	Dimensão B mm
65	250	80
80	310	80
100	370	100
150	500	100
200	620	150
250	750	150

Tabela B.1: Dimensões de poços de sucção

B.3.5 Quando o tubo de sucção D for dotado de um dispositivo antivórtice, pode-se desconsiderar a dimensão A da Tabela B.1.

B.3.6 Não se deve utilizar o dispositivo antivórtice quando a captação no reservatório de incêndio ocorrer em posição horizontal, conforme exemplos das Figuras B.1 e B.2.

B.3.7 Sempre que possível, o reservatório deve dispor de um poço de sucção, como demonstrado nas Figuras B.1 a B.3, e com as dimensões mínimas A e B da Tabela B.1, respeitando-se também as distâncias mínimas com relação ao diâmetro D do tubo de sucção.

B.3.8 Caso não seja previsto o poço de sucção, as dimensões mínimas A e B da Tabela B.1, ainda assim devem ser previstas, não se computando como reserva de incêndio e respeitando-se as dimensões mínimas com relação ao diâmetro D do tubo de sucção.

B.3.9 No caso de reservatório ao nível do solo, semienterrado ou subterrâneo, deve-se atender aos requisitos de B.1.1 a B.1.6.

B.3.10 O reservatório deve ser localizado, dentro do possível, em local de fácil acesso às viaturas do Corpo de Bombeiros.



Figura B.1: Tomada superior de sucção para bomba principal



Figura B.2: Tomada lateral de sucção para bomba principal

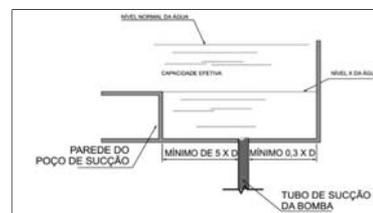


Figura B.3: Tomada inferior de sucção para bomba principal

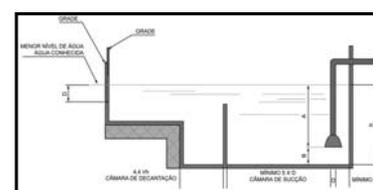


Figura B.4: Alimentação natural do reservatório de incêndio

## B.4 Fontes naturais (lagos, rios, açudes, lagoas)

B.4.1 Para esses casos, suas dimensões devem estar em conformidade com as Figuras B.4 e B.6, e atendendo à Tabela B.2.

B.4.2 Nos casos das Figuras B.4 e B.6, a profundidade da água em canais abertos ou adufas (incluindo a adufa entre acâmara de decantação e a câmara de sucção), abaixo do menor nível de água conhecido de fonte, não deve ser inferior ao indicado na Tabela B.2, para as correspondentes larguras W e vazão Q.

B.4.3 A altura total dos canais abertos ou adufas deve ser tal que comporte o nível mais alto de água conhecido da fonte.

B.4.4 Cada bomba principal deve possuir uma câmara de sucção com respectiva câmara de decantação, independente.

B.4.5 As dimensões da câmara de sucção, a posição da tubulação de sucção da bomba principal em relação às paredes da câmara, a parte submersa da tubulação em relação ao menor nível de água conhecido e a sua distância em relação ao fundo, indicadas nas Figuras B.4 a B.6 são idênticas.

B.4.6 A câmara de decantação deve possuir a mesma largura e profundidade da câmara de sucção e o comprimento mínimo igual a  $4,4 \times \sqrt{h}$  onde h é a profundidade da câmara de decantação.

B.4.7 Antes de entrar na câmara de decantação, a água deve passar através de uma grade de arame ou uma placa de metal perfurada, localizada abaixo do nível de água e comum a área agregada de aberturas de, no mínimo,  $15 \text{ cm}^2$  para cada  $\text{dm}^3/\text{min}$  da vazão Q; a grade deve ser suficientemente resistente para suportar a pressão exercida pela água em caso de obstrução.

B.4.8 É recomendável que duas grades sejam previstas, sendo que, enquanto uma delas se encontra em operação, a outra pode ser suspensa para limpeza.

B.4.9 Deve ser feita uma previsão para que as câmaras de sucção e de decantação possam ser isoladas periodicamente para a limpeza e manutenção.

B.4.10 Nos casos da Figura B.6, o conduto de alimentação deve possuir uma inclinação mínima constante de 0,8%, no sentido da câmara de decantação, e um diâmetro que obedeça à seguinte equação:

$$D = 21,68 \cdot Q^{0,357}$$

## Onde:

D é o diâmetro interno do conduto, em milímetros e;

Q é a máxima vazão da bomba principal, em decímetroscúbicos por minuto.

B.4.11 Ainda nos casos da Figura B.6, a entrada do conduto de alimentação deve possuir um ralo submerso, no mínimo, um diâmetro abaixo do nível de água conhecido, para o açude, represa, rios, lagos ou lagoas; as aberturas do ralo citado devem impedir a passagem de uma esfera de 25 mm de diâmetro.

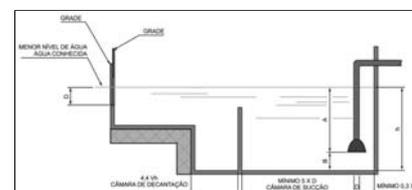


Figura B.5 – Alimentação natural de reservatório por canal

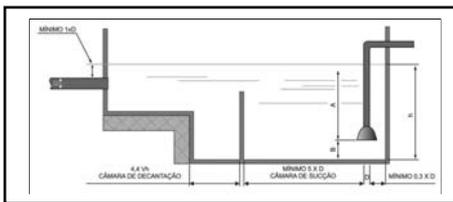


Figura B.6 - Alimentação natural de reservatório por conduto

Profundidade do local mm					
250		500		1000	
W mm	Q <sub>max</sub> dm <sup>3</sup> /min	W mm	Q <sub>max</sub> dm <sup>3</sup> /min	W mm	Q <sub>max</sub> dm <sup>3</sup> /min
88	280	82	522	78	993
125	497	112	891	106	1687
167	807	143	1383	134	2593
215	1197	176	1960	163	3631
307	2064	235	3159	210	5647
334	2341	250	3506	223	6255
410	3157	291	4482	254	7825
500	4185	334	5592	286	9577
564	4953	361	6340	306	10749
750	7261	429	8307	353	13670
1113	12054	527	11415	417	18066
1167	12792	539	11816	425	18635
1500	17379	600	13903	462	21411
2000	24395	667	16273	500	24395
4500	60302	819	21949	581	31142
		1000	29173	667	38916
				2000	203320

Tabela B.2: Níveis de água e largura mínima para canais e aduía em função da vazão de alimentação

## ANEXO C

### BOMBAS DE INCÊNDIO

#### C.1 Geral

C.1.1 Quando o abastecimento é feito por bomba de incêndio, deve possuir pelo menos uma bomba elétrica ou de combustão interna, devendo ser utilizada para este fim. Em edificações de risco médio ou alto, deve ser instalada uma bomba de incêndio reserva.

C.1.2 As dimensões das casas de bombas devem ser tais que permitam acesso em toda volta das bombas de incêndio e espaço suficiente para qualquer serviço de manutenção local, nas bombas de incêndio e no painel de comando, inclusive viabilidade de remoção completa de qualquer das bombas de incêndio.

C.1.2.1 As casas de bombas quando estiverem em compartimento enterrado ou em barriletes, devem possuir acesso, no mínimo, por meio de escadas do tipo marinheiro, sendo que o barrilete deve possuir, no mínimo, 1,5m de pé direito.

C.1.3 As bombas de incêndio devem ser utilizadas somente para este fim.

C.1.4 As bombas de incêndio devem ser protegidas contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade.

C.1.5 As bombas principais devem ser diretamente acopladas por meio de luva elástica, sem interposição de correias e correntes, possuindo a montante uma válvula de paragem, e a jusante uma válvula de retenção e outra de paragem.

C.1.6 A automatização da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, após a partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de comando, localizado na casa de bombas.

C.1.7 Quando a(s) bomba(s) de incêndio for(em) automatizada(s), deve ser previsto pelo menos um ponto de acionamento manual para a(s) mesma(s), instalado em local seguro da edificação e que permita fácil acesso.

C.1.8 O funcionamento automático é indicado pela simples abertura de qualquer ponto de hidrante da instalação.

C.1.9 As bombas de incêndio devem atingir pleno regime em aproximadamente 30s após a sua partida.

C.1.10 As bombas de incêndio podem ser acionadas manualmente por meio de dispositivos instalados junto a cada hidrante ou mangotinho, desde que o número máximo de hidrantes ou mangotinhos não exceda seis pontos.

C.1.11 Excetuam-se do disposto em C.1.10 os casos em que a bomba de incêndio recalca água de reservatório elevado, ou seja, quando a rede de hidrantes ou mangotinhos estiver permanentemente cheia d'água.

C.1.12 As bombas de incêndio, preferencialmente, devem ser instaladas em condição de sucção positiva. Esta condição é conseguida quando a linha do eixo da bomba se situa abaixo do nível X de água. Admite-se que a linha de centro do eixo da bomba se situe 0,2 m acima do nível X de água, ou 1/3 da capacidade efetiva do reservatório, o que for menor, acima do que é considerada condição de sucção negativa (ver Figura C.1).

C.1.13 A capacidade das bombas principais, em vazão e pressão, é suficiente para manter a demanda do sistema de hidrantes e mangotinhos, de acordo com os critérios adotados.

C.1.14 Não é recomendada a instalação de bombas de incêndio com pressões superiores a 100 mca (1MPa).

C.1.15 Quando o sistema de hidrantes ou mangotinhos dispuser de mais de seis saídas, a fim de manter a rede devidamente pressurizada em uma faixa preestabelecida e, para compensar pequenas perdas de pressão, uma bomba de depressurização (jockey) deve ser instalada; tal bomba deve ter vazão máxima de 20 L/min. Fica dispensada a instalação de bomba de pressurização (jockey) quando o reservatório de incêndio for elevado, independente da quantidade de saídas de hidrantes ou mangotinhos.

C.1.15.1 A pressão máxima de operação da bomba de depressurização (jockey) instalada no sistema deve ser igual à pressão da bomba principal, medida sem vazão (shut-off). Recomenda-se que o diferencial de pressão entre os acionamentos sequenciais das bombas seja de aproximadamente 10 mca (100 kPa).

C.1.15.2 As automatizações da bomba de pressurização (jockey) para ligá-la e desligá-la automaticamente e da bomba principal para somente ligá-la automaticamente devem ser feitas através de pressostatos instalados conforme apresentada na Figura C.2, e ligados nos painéis de comando e chaves de partida dos motores de cada bomba.



Figura C.1: Condição positiva de sucção da bomba de incêndio

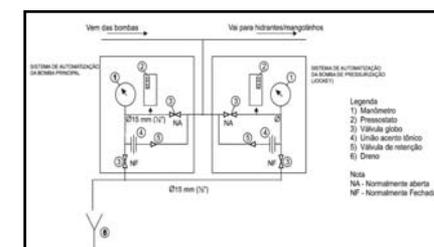


Figura C.2: Cavalete de automação das bombas principal e de pressurização

C.1.16 O painel de sinalização das bombas principal ou de reforço, elétrica ou de combustão interna, deve ser dotado de uma botoeira para ligar manualmente tais bombas, possuindo sinalização ótica e acústica, indicando, pelo menos, os seguintes eventos:

C.1.16.1 Bomba elétrica:

- painel energizado;
- bomba em funcionamento;
- falta de fase;
- falta de energia no comando da partida.

C.1.16.2 Bomba de combustão interna:

- painel energizado;
- bomba em funcionamento;
- baixa carga da bateria;
- chave na posição manual ou painel desligado.

C.1.17 As bombas principais devem ser dotadas de manômetro para determinação da pressão em sua descarga. Nos casos em que forem instaladas em condição de sucção negativa, devem também ser dotadas de vacuômetro para determinação da pressão em sucção.

#### C.2 Bombas de incêndio acopladas a motores elétricos

C.2.1 As bombas de incêndio dos sistemas de hidrantes e demangotinhos podem dispor de dispositivos para acionamento automático ou manual.

C.2.2 Quando o acionamento for manual devem ser previstas botoeiras do tipo "liga-desliga" junto a cada hidrante ou mangotinho.

C.2.3 Nos casos em que houver necessidade de instalação de bomba de reforço, conforme especificado no item B.2.2, sendo a bomba de reforço acionada por botoeira do tipo "liga-desliga" para os pontos de hidrantes ou mangotinhos que atendam as pressões e vazões mínimas requeridas em função da ação da gravidade, podem ser dispensadas as botoeiras junto a estes hidrantes ou mangotinhos, devendo ser demonstrado nos cálculos hidráulicos e no detalhe isométrico da rede.

C.2.4 Os condutores elétricos das botoeiras devem ser protegidos contra danos físicos e mecânicos por meio de eletrodutos rígidos embutidos nas paredes, ou quando aparentes em eletrodutos metálicos, não devendo passar em áreas de risco.

C.2.5 As bombas de incêndio não podem ser instaladas em salas que contenham qualquer outro tipo de máquina ou motor, exceto quando estes últimos se destinem a sistemas de proteção e combate a incêndio que utilizem a água como agente de combate.

C.2.6 É permitida a instalação de bombas de incêndio com sucções acima do nível de água, desde que atenda aos seguintes requisitos (ver Figura C.3):

- ter a sua própria tubulação de sucção;
- ter a válvula de pé com crivo no extremo da tubulação de sucção;
- ter meios adequados que mantenham a tubulação de sucção sempre cheia de água;
- o volume do reservatório de escorva e o diâmetro da tubulação que abastece a bomba de incêndio devem ser para sistemas do tipo 1, no mínimo, de 100 litros diâmetro de 19 mm respectivamente e, para sistemas do tipo 2 e 3 no mínimo de 200 litros e diâmetro de 19 mm;
- o reservatório de escorva deve ter seu abastecimento por outro reservatório elevado e possuir, de forma alternativa, abastecimento pela rede pública de água da concessionária local.

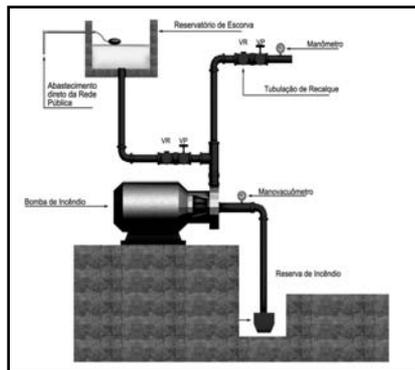


Figura C.3: Exemplo de afogamento de bomba de incêndio

#### VR- Válvula de retenção VP- Válvula de paragem

C.2.7 A alimentação elétrica das bombas de incêndio deve ser independente do consumo geral, de forma a permitir o desligamento geral da energia, sem prejuízo do funcionamento do motor da bomba de incêndio (ver Figura C.4).

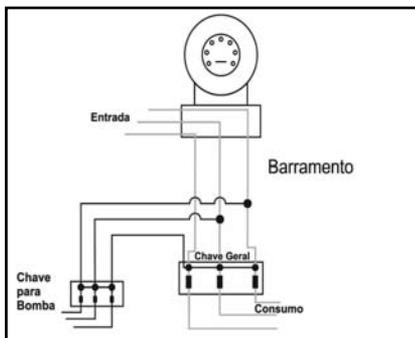


Figura C.4: Esquema de ligação elétrica para acionamento da bomba de incêndio

C.2.8 Na falta de energia da concessionária, as bombas de incêndio acionadas por motor elétrico podem ser alimentadas por um gerador a diesel, atendendo ao requisito de C.2.9.

C.2.9 A entrada de força para a edificação a ser protegida deve ser dimensionada para suportar o funcionamento das bombas de incêndio em conjunto com os demais componentes elétricos da edificação, a plena carga.

C.2.10 As chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio devem ser sinalizadas com a inscrição “ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO – NÃO DESLIGUE”.

C.2.11 Os fios elétricos de alimentação do motor das bombas de incêndio, quando dentro da área protegida pelo sistema de hidrantes, devem ser protegidos contra danos mecânicos e químicos, fogo e umidade.

C.2.12 Nos casos em que a bomba de reforço, conforme especificado em B.2.2, for automatizada por chave de fluxo, a instalação pode ser feita em conformidade com o esquematizado na Figura C.6.

C.2.13 A bomba de pressurização jockey pode ser sinalizada apenas com recurso ótico, indicando bomba em funcionamento.

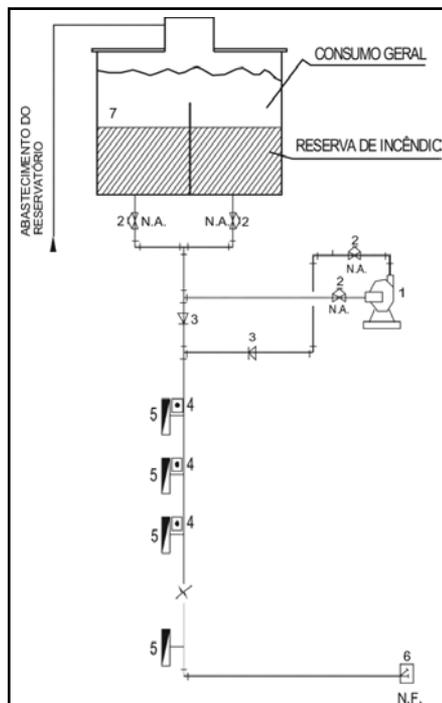


Figura C.5: Esquema de instalação de bomba de reforço abastecendo os pontos de hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis considerados no cálculo, por uma só prumada.

#### Legenda:

- 1 - Bomba de reforço
- 2 - Válvula-gaveta

- 3 - Válvula de retenção
- 4 - Acionador manual tipo “liga-desliga”
- 5 - Pontos de hidrantes / mangotinhos
- 6 - Registro de recalque
- 7 - Reservatório

C.2.14 Cada bomba principal ou de reforço deve possuir uma placa de identificação com as seguintes características:

- a. nome do fabricante;
- b. número de série;
- c. modelo da bomba;
- d. vazão nominal;
- e. pressão nominal;
- f. rotações por minutos de regime;
- g. diâmetro do rotor.

C.2.15 Os motores elétricos também devem ser caracterizados através de placa de identificação, exibindo:

- a. nome do fabricante;
- b. tipo;
- c. modelo;
- d. número de série
- e. potência, em CV;
- f. rotações por minuto sob a tensão nominal;
- g. tensão de entrada, em volts;
- h. corrente de funcionamento, ampères;
- i. frequência, em hertz.

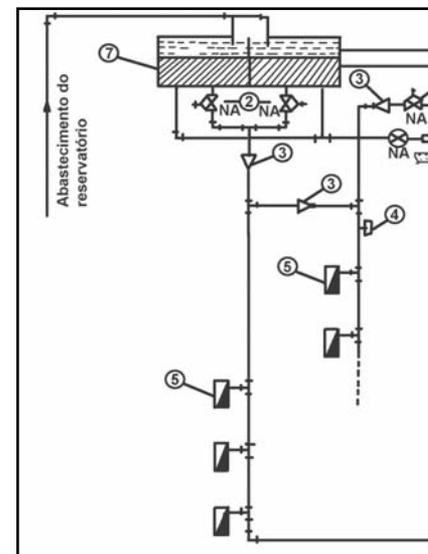


Figura C.6: Esquema de instalação de bomba de reforço abastecendo os pontos de hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis considerados no cálculo, (prumada específica)

#### Legenda:

- 1 - Bomba de reforço
- 2 - Válvula-gaveta
- 3 - Válvula de retenção
- 4 - Chave de fluxo com retardo
- 5 - Pontos de hidrantes / mangotinhos
- 6 - Registro de recalque
- 7 - Reservatório

#### Nota:

- NA - Normalmente aberta
- NF - Normalmente fechada

C.2.16 O painel de comando para proteção e partida automática do motor da bomba de incêndio deve ser selecionado de acordo com a potência em CV do motor.

C.2.17 A partida do motor elétrico deve estar de acordo com as recomendações da NBR 5410/04 ou da concessionária local.

C.2.17.1 O sistema de partida deve ser do tipo magnético.

C.2.17.2 O período de aceleração do motor não deve exceder 10 s.

C.2.18 O painel deve ser localizado o mais próximo possível do motor da bomba de incêndio e convenientemente protegido contra respingos de água e penetração de poeira.

C.2.19 O painel deve ser fornecido com os desenhos dimensionais, leiaute, diagrama elétrico, régua de bornes, diagrama elétrico interno e listagem dos materiais aplicados.

C.2.20 Todos os fios devem ser anilhados, de acordo com o diagrama elétrico correspondente.

C.2.21 O alarme acústico do painel deve ser tal que, uma vez cancelado por botão de impulso, volte a funcionar normalmente quando surgir um novo evento.

C.2.22 O sistema de proteção dos motores elétricos deve estar em conformidade com a NBR 5410/04.  
 C.2.23 As bombas de incêndio com vazão nominal acima de 600 l/min devem dispor de um fluxo contínuo de água por meio de uma tubulação de 06 mm ou placa de orifício de 06 mm, derivada da voluta da bomba e com retorno, preferencialmente, para o reservatório ou tanque de escorva (ver Figura C.7), a fim de se evitar o superaquecimento das mesmas.

### C.3 Bombas acopladas a motores de combustão interna

C.3.1 O motor a combustão deve ser instalado em ambiente cuja temperatura não seja, em qualquer hipótese, inferior mínima recomendada pelo fabricante, ou dotado de sistema de pré-aquecimento permanentemente ligado.

C.3.1.1 São dotados de injeção direta de combustível por bomba injetora ou de ar comprimido, para a partida.

C.3.1.2 São dotados de sistema de arrefecimento por ar ou água, não sendo permitido o emprego de ar comprimido.

C.3.1.3 A aspiração de ar para combustão pode ser natural ou forçada (turbo).

C.3.1.4 Dispõe de controlador de rotação, o qual deve manter rotação nominal, tolerada uma faixa de 10%, seja qual fora carga.

C.3.1.5 Dispõe de meios de operação manual, de preferência no próprio motor, o qual volta sempre à posição normal.

C.3.2 As bombas de incêndio devem ter condição de operara plena carga, no local onde forem instaladas, durante 06 h ininterruptas, sem apresentar quaisquer avarias.

C.3.3 Os sistemas de refrigeração aceitáveis devem ser os descritos em C.3.3.1 a C.3.3.4.

C.3.3.1 A injeção direta de água, da bomba para o bloco do motor, de acordo com as especificações do fabricante. A saída de água de resfriamento deve passar, no mínimo, 15 cm acima do bloco do motor e terminar em um ponto onde possa ser observada sua descarga.

C.3.3.2 Por trocador de calor, vindo água fria diretamente da bomba específica para esse fim, com pressões limitadas pelo fabricante do motor. A saída de água do trocador também deve ser posicionada conforme C.3.3.1.

C.3.3.3 Por meio de radiador no próprio motor, sendo o ventilador acionado diretamente pelo motor ou por intermédio de correias, as quais devem ser múltiplas.

C.3.3.4 Por meio de ventoinhas ou ventilador, acionado diretamente pelo motor ou por correias, as quais devem ser múltiplas.

C.3.4 A entrada de ar para a combustão deve ser provida de um filtro adequado.

C.3.5 O escapamento dos gases do motor deve ser provido de silencioso, de acordo com as especificações do fabricante, sendo direcionados para serem expelidos fora da casa de bombas, sem chances de retornar ao seu interior.

C.3.6 O tanque de combustível do motor deve ser montado de acordo com as especificações do fabricante e deve conter um volume de combustível suficiente para manter o conjunto motobomba operando a plena carga durante o tempo de, no mínimo, duas vezes o tempo de funcionamento dos abastecimentos de água, para cada sistema existente na edificação. Deve ser instalada sob o tanque uma bacia de contenção com volume mínimo de uma vez e meia a capacidade do tanque de combustível.

C.3.7 Existindo mais de um motor a explosão, cada um deve ser dotado de seu próprio tanque de combustível, com suas respectivas tubulações de alimentação para bomba injetora.

C.3.8 O motor a explosão deve possuir uma placa de identificação com as seguintes características:

a. nome do fabricante;

b. tipo;

c. modelo;

d. número de série;

e. potência em CV, considerando o regime contínuo de funcionamento;

f. rotações por minuto nominal.

C.3.9 Um painel de comando deve ser instalado no interior da casa de bombas, indicando bomba em funcionamento e sistema automático desligado (chave seletora na posição manual).

C.3.10 As baterias do motor a explosão, localizadas na casa de bombas, devem ser mantidas carregadas por um sistema de flutuação automática, por meio de um carregador duplo de baterias. O sistema de flutuação deve ser capaz de atender, independente, aos dois jogos de baterias (principal e reserva).

C.3.11 O sistema de flutuação automática deve ser capaz de carregar uma bateria descarregada em até 24 h, sem que haja danos às suas placas, determinando ainda, por meio de amperímetros e voltmímetro, o estado de carga de cada jogo de baterias.

C.3.12 Nos casos em que houver apenas uma bomba de incêndio, por motor a explosão, o sistema de partida deve ser sempre automático.

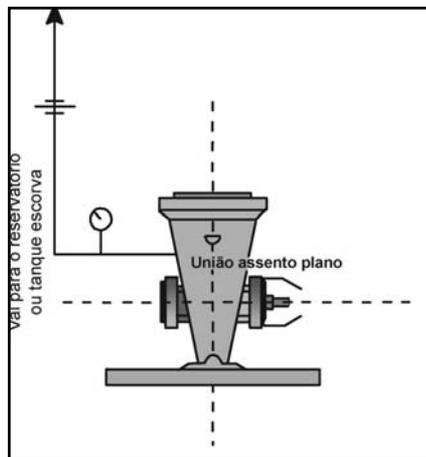


Figura C.7: Arrefecimento da bomba principal elétrica

## ANEXO D

### ABRIGOS DE MANGUEIRAS E MANGOTINHOS

#### D.1 Aspectos construtivos

D.1.1 O abrigo pode ser construído em alvenaria, em materiais metálicos, em fibra ou vidro laminado, ou de outro material a critério do projetista, desde que atendam os demais itens especificados, podendo ser pintados em qualquer cor, desde que sinalizados de acordo com a NT – CBMPB N°. 006/2013 – Sinalização de Segurança e Emergência Contra Incêndio e Pânico.

D.1.2 O abrigo das mangueiras pode ter portas confeccionadas em material transparente.

D.1.3 O abrigo deve possuir apoio ou fixação própria, independente da tubulação que abastece o hidrante ou mangotinho.

D.1.4 O abrigo deve ter dimensões suficientes para acondicionar, com facilidade, as mangueiras e respectivos acessórios, permitindo rápido acesso e utilização de todo conteúdo, em caso de incêndio.

#### D.2 Uso e instalação

D.2.1 A válvula de hidrante e a botoeira de acionamento da bomba de incêndio podem ser instaladas dentro do abrigo desde que não impeçam a manobra dos seus componentes.

D.2.2 O abrigo de hidrante interno não deve ser instalado a mais de 5 m da porta de acesso da área a ser protegida. A válvula angular deve ser instalada neste intervalo, entre a porta e o abrigo, devendo estar em local visível e de fácil acesso. Deve-se adotar espaço suficiente para a manobra da válvula angular e conexão de mangueira(s).

D.2.3 A porta do abrigo deve estar situada em sua face mais larga.

D.2.4 A porta do abrigo pode ser lacrada para prevenir abertura indevida, desde que o lacre seja de fácil rompimento manual ou exista a possibilidade de alerta por monitoramento eletrônico.

D.2.5 Para as áreas destinadas a garagem, fabricação, depósitos e locais utilizados para movimentação de mercadorias, o abrigo de hidrante interno deve ser sinalizado no piso com um quadrado de 01 m de lado, com borda de 15 cm, pintada na cor amarela fotoluminescente, e o quadrado interno de 70 cm, na cor vermelha.

D.2.6 O abrigo de hidrante interno deve ser disposto de modo a evitar que, em caso de sinistro, fique bloqueado pelo fogo.

D.2.7 O abrigo não deve ser instalado em frente a acessos de entrada e saída de: pedestres, garagens, estacionamentos, rampas, escadas e seus patamares.

#### D.3 Arrumação interna

D.3.1 Cada abrigo deve dispor, no mínimo, dos equipamentos indicados nas Tabelas 2 e 4.

D.4 Abrigo de mangotinhos

D.4.1 Quando os mangotinhos forem abrigados em caixas de incêndio, estas devem atender às mesmas condições estabelecidas para as caixas de hidrantes.

D.4.2 O mangotinho externo à edificação deve ser instalado em abrigo apropriado, devidamente sinalizado.

## ANEXO E

### CASOS DE ISENÇÃO DE SISTEMA FIXO DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

**E.1 Podem ser considerados casos de isenção de sistema de hidrantes e mangotinhos as áreas das edificações com as seguintes ocupações:**

E.1.1 Áreas exclusivamente destinadas a processos industriais com carga de incêndio igual ou inferior a 200 MJ/m<sup>2</sup>. Neste caso, ficam isentas também as áreas de escritórios contíguas às áreas de processo industrial, sem necessidade de compartimentação horizontal, desde que não excedam 750 m<sup>2</sup> de área;

E.1.2 Depósitos de materiais incombustíveis, tais como: cimento, cal, metais, cerâmicas, agregados e água, desde que, quando embalados, a carga de incêndio, calculada de acordo com a Norma Técnica do CBMPB de Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco, não ultrapasse 100 MJ/m<sup>2</sup>. Neste caso, ficam isentas também as áreas de escritórios contíguas às áreas de depósitos, sem necessidade de compartimentação horizontal, desde que não excedam a 750 m<sup>2</sup>;

E.1.3 Ginásios poliesportivos e piscinas cobertas consideradas isoladas, conforme a NT – CBMPB N°. 002/2012 em vigor, desde que não utilizados para outros eventos que não sejam atividades esportivas e desde que as áreas de apoio não ultrapassem 750 m<sup>2</sup>;

E.1.4 Áreas de processos industriais com altos fornos onde o emprego de água seja desaconselhável.

**E.2 Pode ser isenta a instalação de pontos de hidrante ou mangotinho em edículas, mezaninos, escritórios em andar superior, porão e subsolo de até 200 m<sup>2</sup> ou nos pavimentos superiores de apartamentos “duplex” ou “triplex”, desde que o caminhamento máximo adotado seja o comprimento estabelecido na Tabela 2 desta NT, e que o hidrante ou mangotinho do pavimento assegure sua proteção e o acesso aos locais citados não seja por meio de escada enclausurada.**

**E.3 Fica isenta a instalação de pontos de hidrante ou mangotinho em zeladorias, localizadas nas coberturas de edifícios, com área inferior a 70 m<sup>2</sup>, desde que o caminhamento máximo do hidrante ou mangotinho seja o estabelecido na Tabela 2 desta NT e o hidrante ou mangotinho do pavimento inferior assegure sua proteção.**